



КОНДИЦІОНЕРИ СЕРІЇ «БРІЗЛЕС»  
ТОРГОВОЇ МАРКИ «МІДЕА»  
ІНВЕРТОРНІ СПЛІТ-СИСТЕМИ  
З ПІДВИЩЕНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ

ФРЕОН R32



## ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



*Моделі*

**FA-09N8D6E-I /FA-09N8D6E-O**

**FA-12N8D6E-I /FA-12N8D6E-O**



УНІКАЛЬНА СИСТЕМА З ПЕРФОРОВАНИМИ  
ЖАЛЮЗІ BREEZELESS



[www.midea.com.ua](http://www.midea.com.ua)

## ЗМІСТ

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ПРО КОНДИЦІОНЕР .....                          | 2   |
| КОРОТКА ДОВІДКА ПРО ВИРОБНИЦТВО .....                        | 3   |
| ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ .....                        | 3   |
| ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВАЖЛИВОСТІ ЯКОСТІ МОНТАЖУ .....            | 4   |
| ЯК ПРАВИЛЬНО КОРИСТУВАТИСЯ КОНДИЦІОНЕРОМ .....               | 5   |
| КОНСТРУКЦІЯ КОНДИЦІОНЕРУ .....                               | 6   |
| КНОПКА АВАРІЙНОГО ЗАПУСКУ .....                              | 7   |
| РЕГУЛЮВАННЯ ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЖАЛЮЗІ .....     | 8   |
| МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ .....           | 8-9 |
| ОЗНАКИ, ЩО НЕ ЯВЛЯЮТЬСЯ ПОЛОМКОЮ КОНДИЦІОНЕРА .....          | 9   |
| ДОДАТКОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЧИСТКИ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ .....   | 10  |
| ІНФРАЧЕРВОНИЙ ПУЛЬТ ДК МОДЕЛЬ RG10N .....                    | 11  |
| ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ «ТИША» ТА «САМООЧИЩЕННЯ» .....             | 13  |
| РЕЖИМИ РОБОТИ КОНДИЦІОНЕРА .....                             | 14  |
| ФУНКЦІЇ ІНДИКАТОРІВ НА ЖК-ДИСПЛЕЇ ПДК .....                  | 15  |
| ПОРЯДОК ПРОГРАМУВАННЯ РОБОТИ ПО ТАЙМЕРУ .....                | 16  |
| ПОРАДИ ЩОДО КОРИСТУВАННЯ ПДК ТА ЗАМІНИ БАТАРЕЙОК В ПДК ..... | 17  |
| ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ .....                                | 18  |
| ОСОБЛИВОСТІ ХОЛОДОАГЕНТУ R32 .....                           | 19  |
| ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ .....                                  | 20  |

## ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ПРО КОНДИЦІОНЕР

Прилад повинен бути під'єднаний до електромережі, що відповідає ДСТ України, а саме:

- Напруга має бути в межах 220~240В, частота повинна складати 50Гц, для однієї фази з мережі;
- Ступінь захисту від ураження електрострумом – Клас І;
- Клас захисту від механічного впливу та вологи – IP X0 (внутрішній блок) IP24 (зовнішній блок)

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** пристрій призначений для кондиціювання повітря- зміни температури повітря по змінній програмі в визначеному об'ємі приміщення, він підключається до фреоноводів що прокладаються між блоками, джерела електроживлення та дренажної магістралі.

**ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ:** охолодження та обігрів, з дотриманням заданої користувачем температури, що програмується через пульт дистанційного керування. Вбудований електронний модуль керування та сенсори температури виконують функцію термостату.

Моделі серії «Ультімейт комфорт» можливо опціонально обладнати модулем керування по мережі WiFi, його можливо замовити у Ділера чи в Авторизованому Сервісному Центрі.

**ВКАЗІВКИ ЩОДО РОЗТАШУВАННЯ:** внутрішній блок – на стіні горизонтально, зовнішній – вертикально на стінових кронштейнах або фундаменті. Може бути встановлений на даховій поверхні на стійких та міцних опорах, закладних елементах, метизах.

**Робоча зона знаходження людей – не менше 2 м від отвору виходу повітря із внутрішніх блоків. Переохолодження або перегрів чи знаходження в інтенсивному повітряному потоці небезпечні для здоров'я!**

**УТИЛІЗАЦІЯ:** При виводі з експлуатації пристрій підлягає розбиранню з наступним сортуванням лома по групах на кольорові, чорні метали й пластик та електронні компоненти. Пристрій не містить матеріалів, що вимагають спеціальних технологій утилізації.

Перед розбиранням та утилізацією, обов'язково відріжте дріт живлення як можливо ближче до корпусу блоку кондиціонера. Надалі утилізація складових повинна проводитись шляхом передачі на переробку в пункти прийому або утилізації до відповідних контейнерів з окремими видами сміття, що розташовані у Вашій місцевості.

Виріб не містить дорогоцінних металів! Оскільки вимагається додаткова підготовка до утилізації, не дозволяється викидати прилад разом із побутовим сміттям!

**Термін придатності: необмежений, при зберіганні має бути забезпечена температура +5~ +35°C. ермін служби: 7 років.**

**Термін та умови гарантії вказані у Гарантійному талоні, що має бути заповнений Продавцем!**

**Адреси сервісних центрів: наведено на інтернет-сайті: [www.midea.com.ua](http://www.midea.com.ua) в розділі «СЕРВІС».**

### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ КОНДИЦІОНЕРА

Якщо виникли відхилення від нормальної роботи кондиціонера, негайно вимкніть його електроживлення та зверніться до АСЦ або торгівельної організації, де Ви придбали кондиціонер. Назвіть правильно модель (можна прочитати на наліпці збоку внутрішнього блоку), опишіть умови експлуатації та несправність, яку Ви спостерігаєте чи уявляєте, внаслідок чого вона виникла. Не намагайтесь ремонтувати кондиціонер самостійно, зверніться до фахівців.

Самостійне виконання ремонту може бути НЕБЕЗПЕЧНИМ ДЛЯ ВАШОГО ЖИТТЯ ЧИ ЗДОРОВ'Я! Ніколи не торкайтесь рухомих частин кондиціонера, трубопроводів та електричних контактів під напругою!

### ПРИЛАД МІСТИТЬ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИЙ ХОЛОДОАГЕНТ-ГАЗ R32 (див. стор.18)

Підключення чи ремонт кондиціонера потребує наявності спеціального інструменту, устаткування та належної кваліфікації технічного персоналу при виконанні робіт. ОБОВ'ЯЗКОВО необхідно дотримуватись вимог техніки безпеки та технічних обмежень відповідно до ДБН, СНіП, ПЕУ та вимог щодо виконання висотних робіт та робіт з газами під тиском!

## КОРОТКА ДОВІДКА ПРО ВИРОБНИЦТВО

### ДЯКУЄМО ЩО ВИ ПРИДБАЛИ КОНДИЦІОНЕР «МІДЕА»!

**СПОДІВАЄМОСЯ, ЩО КОРИСТУЮЧИСЬ ЦИМ КОНДИЦІОНЕРОМ, ВИ ЗМОЖЕТЕ ДОДАТИ У ВАШЕ ЖИТЛО, МАГАЗИН ЧИ ОФІС ДОДАТКОВИЙ КОМФОРТ І ЗРУЧНІСТЬ, НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ НАЗОВНІ!**

**Будь ласка, уважно ознайомтеся з даною інструкцією перед початком використання кондиціонера.**

**Використання кондиціонера можливе тільки відповідно до положень інструкції, інакше це може призвести до пошкодження кондиціонера а також до загрози безпеки для людей, пошкодження майна тощо!**

Останні роки виробничий холдинг Midea Group демонструє динамічний стабільне зростання і займає все більш помітні позиції на світовому ринку. Заснована в 1968 році, Midea на сьогоднішній день є одним з найбільших виробників холодильного електрообладнання, побутової техніки. Midea досягла обсягу виробництва більше 40 мільйонів кондиціонерів в рік. Midea постійно вдосконалює свої технології завдяки співпраці з провідними світовими виробниками. Виробництво сертифіковане за міжнародними системами якості ISO 9001 та ISO 14001. Midea організувала стратегічне партнерство з лабораторіями TUV, LGA і UL. Інверторні моделі отримали сертифікацію EuroVent. Запорука успіху Midea складається в постійному оновленні серій і моделей продукції і в розвитку виробничих технологій, поліпшення якості і завоювання довіри у широкого кола покупців. Девіз Midea «Екологія, комфорт, економічність, практичність і надійність».

## ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Встановлення та підключення кондиціонеру повинно виконуватися кваліфікованим спеціалістом з дотриманням діючих правил і нормативів з встановлення кондиціонерів.
- Не намагайтеся встановити або відремонтувати кондиціонер чи його частини самостійно!
- Для довготривалої і надійної роботи кондиціонера, будь ласка, слідкуйте за його технічним станом згідно з інструкцією, інакше, це може призвести до зменшення ефективності його роботи
- Намагайтеся підібрати оптимальну температуру, не робіть занадто гаряче чи занадто холодно, це може негативно вплинути на здоров'я дітей і людей похилого віку. Рекомендована температура пристрою в приміщенні, при роботі в режимі охолодження, не повинна відрізнятися від температури ззовні приміщення більш ніж на 7-9 °C
- Можливо, в деяких випадках приводом розладу роботи кондиціонера може бути блискавка, радіотелефон або інший прилад, що працює поблизу кондиціонера. У випадку розладу, тимчасово вимкніть кондиціонер з мережі та увімкніть його через 10 сек., потім запустіть кондиціонер.
- Даний кондиціонер рекомендовано використовувати при наступних температурних режимах навколишнього повітря:

*При роботі на охолодження температура в приміщенні від 17 до 32 °C;*

**Температура зовнішнього повітря від -15 до +50 °C;**

*При роботі на обігрів температура в приміщенні від +16 °C;*

**Температура зовнішнього повітря від -25 до +30 °C.**

Кондиціонер відповідає вимогам Директив ЄС щодо LWD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU з додатками, а також ТР ОБШР України та забезпечений інформаційною етикеткою та мікрофішею згідно ТР ЕЗ згідно Постанови №360 КМУ від 24/05/2017.

### ! ПРИМІТКА

Якщо умови експлуатації будуть відрізнятися від зазначених параметрів, може виникнути поломка або тривала зупинка в роботі зовнішнього блоку, про що повідомить індикатор блоку кодом аварії! Якщо кондиціонер планується використовувати в режимі Охолодження взимку, за від'ємної температури, необхідно окремо передбачити та організувати обігрівач дренажного патрубку внутрішнього блоку інакше лід може блокувати витікання води назовні та вода зіпсує приміщення (стіни, підлогу, меблі т.п.) !

## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВАЖЛИВОСТІ ЯКОСТІ МОНТАЖУ

НОРМАЛЬНА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ КОНДИЦІОНЕРІВ СПЛІТ-СИСТЕМ, СТАТИСТИЧНО, НА 70% ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЯКОСТІ ПРОВЕДЕНОГО МОНТАЖУ, ПРАВИЛЬНОГО ТА ЯКІСНОГО ВИКОНАННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ОПЕРАЦІЇ ПРЕДСТАВНИКАМИ МОНТАЖНОЇ КОМПАНІЇ. ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ НА НАСТУПНІ ОСНОВНІ АСПЕКТИ:

ПІСЛЯ ПРОКЛАДКИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ТРУБОПРОВІДІВ ВИМАГАЙТЕ ВІД ПРЕДСТАВНИКІВ МОНТАЖНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБОВ'ЯЗКОВОГО ВИДАЛЕННЯ ПОВІТРЯ ЗСЕРЕДИНИ ТРУБОПРОВІДІВ ШЛЯХОМ ВАКУМУВАННЯ! ДЛЯ ЦЬОГО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ СПЕЦІАЛЬНИЙ ВАКУМНА ПОМПА, ЯКЩО ЇЇ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ФРЕОНУ НЕ БУДЕ ЗАДІЯНО, ЙМОВІРНІСТЬ ПОЛОМКИ КОНДИЦІОНЕРА В ПЕРШІ Ж ДНІ РОБОТИ ДУЖЕ ВИСОКА! ДБАЙТЕ ПРО ЯКІСНЕ ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО МОНТАЖУ, ЩО ВИ ЗАМОВИЛИ, АБО ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ДИЛЕРА ЩОДО РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО ПІДБОРУ МОНТАЖНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ! .

У ВИПАДКУ ПЕРЕВИЩЕННЯ ДОВЖИНОЮ ТРУБОПРОВІДІВ ДИСТАНЦІЇ В 4 МЕТРИ, НЕОБХІДНО ВИКОНУВАТИ ДОЗАПРАВЛЕННЯ СИСТЕМИ ХОЛОДОАГЕНТОМ, ЩОБ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЇЇ НОРМАЛЬНУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ ПРЕДСТАВНИКІВ МОНТАЖНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА НЕОБХІДНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ ХОЛОДОАГЕНТУ ТА РОБОЧОГО СТРУМУ В СИСТЕМІ ПІСЛЯ ДОЗАПРАВЛЕННЯ, АБО ЯКЩО Є ПІДОЗРА НА НЕДОСТАТНЮ ХОЛОДОПРОДУКТИВНІСТЬ (ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ НА ВУЛИЦІ НИЖЧЕ +35С)

НА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОБОТИ СИСТЕМИ НЕГАТИВНО ВПЛИВАЄ РОЗТАШУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ В МІСЦІ ПРЯМОГО ПОПАДАННЯ СОНЯЧНОГО СВІТЛА. ЯКЩО НЕ ІСНУЄ ІНШОЇ МОЖЛИВОСТІ, ЗАМОВТЕ ЖАЛЮЗІЙНУ ЗАХИСКНУ ГРАТКУ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ. ВИКОНАННЯ МОНТАЖУ В НЕДОСЯЖНИХ З ВІКНА ЧИ БАЛКОНА МІСЦЯХ ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВЛАСНИКА КОНДИЦІОНЕРА, ПРИ ВИКОНАННІ ГАРАНТІЙНИХ РЕМОНТІВ ОПЛАТА РОБОТИ ПІДЙОМНИКІВ ЧИ ПРОМИСЛОВИХ АЛЬПІНІСТІВ ПРОВІДИТЬСЯ ЗА РАХУНОК ВЛАСНИКІВ.

ПІСЛЯ МОНТАЖУ ПОДБАЙТЕ ПРО ПЕРЕВІРКУ НАДІЙНОСТІ ДРЕНАЖНОЇ СИСТЕМИ ТА ВІДВОДУ ТРУБКИ НАЗОВНІ ТАК, ЩОБ КОНДЕНСАТ-ВОДА НЕ ПРОЛИВАЛАСЯ НА МАРШРУТИ РУХУ ПІШОХОДІВ, БАЛКОНИ ТА СТІНИ СУСІДІВ, ТОЩО. ДЛЯ ЦЬОГО ПРОХАЙТЕ МОНТАЖНИКА ПРОЛИТИ ТЕСТОВУ ПЛЯШКУ З ВОДОЮ В ДРЕНАЖНУ СИСТЕМУ ТА ПОДИВИТЬСЯ КУДИ ВИТІКАЄ ВОДА НАЗОВНІ, МОЖЛИВО ТРЕБА БУДЕ ВІДХИЛИТИ ДРЕНАЖНУ ТРУБКУ АБО НАРОСТИТИ ДО ПЕВНОЇ ТОЧКИ, ЩОБ ВОДА ВІД ВАШОГО КОНДИЦІОНЕРА НЕ ПЕРЕШКОДЖАЛА НАВКОЛИШНІМ!

Електричні автомати, аварійні вимикачі (УЗО) повинні розташовуватись у недоступному для дітей або для людей з особливими потребами (якщо такі проживають у Вашому помешканні) місцях, щоб захистити їх від небезпеки ураження електричним струмом, застерегти Вас від ризику пошкодження майна!

**Електрична мережа повинна бути під'єднана до заземлення!**

### **ПРИЛАД МІСТИТЬ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИЙ ХОЛОДОАГЕНТ-ГАЗ R32 (див. стор.18)**

- Для підключення живлення на кондиціонер, необхідно використати електричний дріт, мідний, в ізоляції, рекомендований тип – ПВС 3 х 2,5 кв. мм + заземлення, площа перерізу не менше 2,5 кв. мм. При підключенні до живлення дротом з довжиною більше 15 м. п. обов'язково запросіть кваліфікованого електрика, щоб правильно розрахувати січення дроту та уникнути пожежи чи нагріву проводки!

**Прилад повинен бути під'єднаний до електромережі, що відповідає ДСТ України, а саме:**

- Напруга має бути в межах 220~240 В, частота повинна складати 50Гц, від 1-фазного джерела;  
Встановлюйте окремий автомат та диференційне реле струму, щоб запобігти коротким замиканням та ураженню струмом. Також бажано установити реле контролю напруги, що буде відмикати струм в разі суттєвого відхилення параметрів від нормативних. Це захистить Ваш пристрій від аварійної ситуації у електричній мережі. Якщо пристрій буде використовуватись при некісному енергопостачанні, або параметри електромережі не будуть відповідати встановленим нормам ДСТУ, пристрій що буде мати характерні пошкодження ланцюгів живлення на платах - вважається негарантійним.

**Мінімально допустимі відстані до конструкцій для внутрішніх блоків настінного типу:**

- 150 мм ліворуч і праворуч в сторони від корпусу блоку; 200 мм від поверхні стелі до верхньої частини блоку.  
НЕ МЕНШЕ НІЖ 1800 мм від поверхні підлоги до низу внутрішнього блоку!

**Мінімально допустимі відстані до оточуючих конструкцій для зовнішніх блоків:**

- 30 см від найближчого перешкоди до бічної сторони блоку, 30 см між зворотною до вентилятора стінкою блоку (теплообмінником) і стіною будинку;
- 70 см від передньої боку виходу повітря до найближчої перешкоди, заслону
- 60 см від найближчого перешкоди до бічної (правої при огляді «в фас») робочої сторони блоку, де розташовані крани трубопроводів і клемна колодка; також мінімально витримати 60 см від верхньої кришки до найближчої перешкоди.

**Перед початком експлуатації чи після тривалої перерви, переконайтесь будь-ласка:** Що фільтри не пошкоджені, їх встановлено належним чином, захисні кришки закрито; також - що на кімнатному та зовнішньому блоці – вихід і вхід повітря не заблоковано; необхідно пересвідчитись що основні частини кондиціонера є неушкодженими, шляхом огляду (не торкатися!) пересвідчитись що вентилятори вільно можуть обертатися та немає бруду, листя всередині у великій кількості. Також треба бути впевненим, що електроживлення підведено та увімкнено автомат, дрот не пошкоджено. Контур заземлення під'єднано, сторонніх запахів та звуків в кімнатному блоці (навколо нього) немає! Якщо будуть будь-які проблеми негайно зверніться в Авторизований Сервісний Центр!


## ЯК ПРАВИЛЬНО КОРИСТУВАТИСЯ КОНДИЦІОНЕРОМ

**ГАРАНТІЙНА ПІДТРИМКА ДО 5-ТИ РОКІВ БУДЕ ЗАПЕВНЕЧУВАТИСЬ ДІЛЕРОМ ЧИ СЕРВІС-ЦЕНТРОМ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, ТІЛЬКИ ПРИ ДОТРИМАННІ УМОВ, ЩО ВИКЛАДЕНО У ГАРАНТІЙНОМУ ТАЛОНІ, А ТАКОЖ У РОЗДІЛІ «ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ» ДАНОЇ ІНСТРУКЦІЇ! УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЬ ТА ДОТРИМУЙТЕСЬ ВКАЗІВОК У МАЙБУТЬОМУ!**


**Щоб забезпечити тривалий термін служби та якісну роботу кондиціонера:**

- При роботі в режимі охолодження, щоб не допустити нагрівання повітря сонячними променями, закривайте штори або жалюзі на вікнах.
- Перевірте, щоб вихід повітря не був заблокований (меблями, предметами та ін.), інакше це може призвести до зменшення ефективності роботи кондиціонера чи до аварії!
- Щоб зберегти тепло (прохолоду) в кімнаті, намагайтеся не відчиняти вікна чи двері частіше, ніж це необхідно для провітрювання!
- Регулярно очищуйте повітряні фільтри. Якщо фільтр забруднений, продуктивність кондиціонера знижується. Так само, з часом доводиться викликати спеціалістів для очистки вентиляторів та теплообмінників.
- Вимикайте автомат, рубильник, чи «пробку» на щиті електроживлення, якщо Ви плануєте довгий час не користуватися кондиціонером.
- У штормову погоду, будь ласка, вимкніть первинний вимикач електроживлення, щоб зберегти кондиціонер від пошкодження електричним розрядом
- Не використовуйте для чистки рідкий чи хімічно активний миючий засіб і не лейте воду на внутрішній блок. Це може призвести до пошкоджень та ураження струмом.
- Не торкайтеся частин кондиціонера, що рухаються, руками або іншими предметами. Вентилятори блоків обертаються з високою швидкістю, дотик до будь-якого з них може призвести до травми та суттєвої поломки. Не рекомендується розбирати або знімати кришки.
- Не використовуйте для миття та чищення рідкий чи корозійний миючий засіб і не лейте воду на внутрішній блок. Інакше це може призвести до пошкодження кондиціонера або ураження струмом.
- Не торкайтеся лопатей внутрішнього блока, що гойдаються, це може зашкодити Вашому пальцю та зламати частини лопатей вентилятора, що рухаються.
- У випадку, якщо виникає явище наступного типу: незвичний шум, дим або електричний розряд із спалахом і т. ін., будь ласка, негайно вимкніть електроживлення, а потім невідкладно викликайте сервісного майстра або службу іобслуговування чи аварійного реагування, якщо є будь-які ознаки горіння дротів чи частин кондиціонеру.
- Не торкайтеся будь-яких частин кондиціонеру та інших приладів вологими руками або у вологому середовищі. Не висмикуйте вилку живлення за дрот. Це може призвести до ураження електричним струмом.
- Не використовуйте, і не зберігайте вогнебезпечні предмети і рідини (газ, фарба, бензин і т. п.) поблизу кондиціонера, щоб запобігти їх займанню та пожежі.
- Уникайте потрапляння води всередину пульта дистанційного керування і приймача сигналу у внутрішньому блоці, інакше це може призвести до короткого замикання.
- Не дозволяйте дитині та людям з особливими потребами, що, можливо проживають у Вашій родині, торкатися до кондиціонера, щоб уникнути можливої небезпеки.
- Керувати роботою кондиціонера за допомогою пульта дистанційного керування (ПДК) можливо з відстані не більше 8 м. Якщо пульт ДК знаходиться в місці кімнати, з якого складно передати сигнал (пряму досяжність ІЧ-проміну не забезпечено), або в ньому частково розрядилися батареї, то кондиціонер може «реагувати» на команди з затримкою на 2-15 секунд.

## КОНСТРУКЦІЯ КОНДИЦІОНЕРУ ПОВІТРЯ З КІМНАТНИМ БЛОКОМ НАСТІННОГО ТИПУ, СПЛІТ-СИСТЕМИ

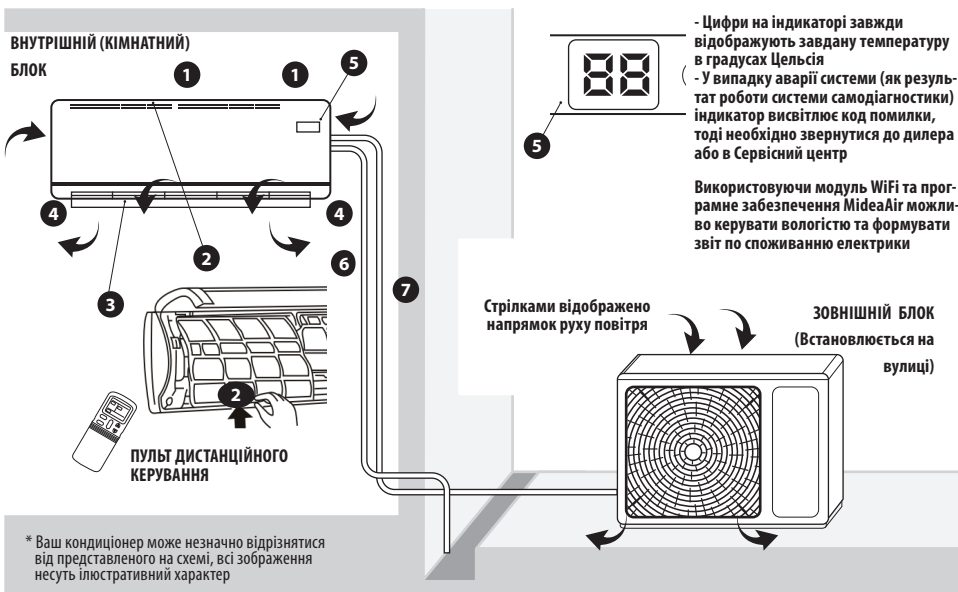

- 1 Отвори входу повітря – на верхній частині внутр. блоку та по бічних S-отворах.
- 2 Фільтри очищення повітря це спеціальні «сітки» з особливого пластику в пазах під кришкою, в серії «FA» – використовуються фільтри підвищеної щільності очищення – HighDensity.
- 3 Жалюзі розподілення повітря – УНІКАЛЬНА ПЕРША В СВІТІ СИСТЕМА з ДВОМА ПЕРФОРОВАНИМИ ЖАЛЮЗІ BREEZELESS.  
 В кондиціонерах серії «FA» основна, а також додаткова жалюзі – це перфоровані поверхні системи Breezeless – вони забезпечують «розсікання» повітря, і можуть приймати різні по куту нахилу положення для забезпечення максимального комфорту. Визначення кута нахилу основної та додаткової жалюзі визначається процесором керування автоматично в залежності від встановленої на ПДК температури а також рівня вологості повітря в кімнаті. В режимі Breezeless – «безвітряна прохолода» жалюзі можуть повністю закритися, але скрізь нано-отвори буде відбуватися охолодження та проток повітря. Функція Breezeless може працювати тільки в режимі Cool (Охолодження). В іншому режимі «BOOST» – жалюзі відмикаються та направляють повітря з високою швидкістю щоб досягнути найвіддалениших кутів кімнати. Схематично розріз внутр. блоку з вказанням на додатковий «розсікач» показано праворуч.
- 4 Вихід повітря з внутрішнього блоку.
- 5 Панель індикації і фотоприймач сигналів, роз'єм типу USB для модуля WiFi (Midea SK-103, SK-105) Не вмикайте інші чи подібні пристрої з USB роз'ємом в цей отвір!
- 6 Дренажний трубопровід
- 7 Фреонопроводи (кожний ізолюється окремо) та дроти для 220В живлення та сигналів керування.

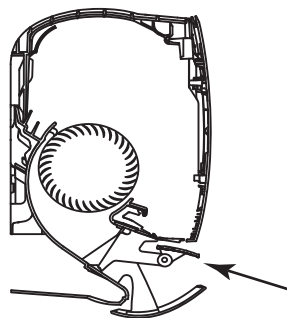

## ІНДИКАЦІЯ НА ВНУТРІШНЬОМУ БЛОЦІ

Індикація та значення символів Блоки серії «Breezeless» (FA) оснащено схованим цифровим індикатором, на якому:



«24» висвічується завдана користувачем температура (від +17 до +32 °C)

«00» висвітяться на протязі 3-х секунд у випадках:  
– коли TIMER ON встановлено, активовано FRESH, SWING, TURBO, або SILENCE функція (одна з них) увімкнулась

«OF» висвітяться на протязі 3-х секунд у випадках:  
– коли TIMER OFF встановлено, активовано FRESH, SWING, TURBO, або SILENCE функція (одна з них) вимкнулась

«CL» світяться коли необхідно провести очищення фільтрів через 240 годин роботи кондиціонеру. Якщо очистку проведено, натисніть кнопку LED на ПДК 4 рази.

«nf» засвітиться через 2880 годин, щоб нагадати про необхідність замінити фільтри.

«df» світяться коли працює цикл «разморозки», що можливе при раніше активованому режимі «ОБІГРІВ».

«SC» світяться коли працює функція САМООЧИЩЕННЯ теплообмінника (випаровувача) «self-cleaning»

«FP» світяться у випадку коли активовані функції «захисту приміщення від розмерзання» мається на увазі підтримка +8 °C або +12 °C

eco висвічується коли «ECO» функцію активовано



коли працює функція Fresh (очищення повітря) ОПЦІЯ (не у всіх моделей)




коли кондиціонер працює під керуванням WI-FI для такого керування треба під'єднати додатковий модуль Midea SK-103, SK-105 (входить до комплекту поставки FA-09, FA-12)

кнопка тестового запуску (скидання)

### КНОПКА ТЕСТОВОГО ЗАПУСКУ

Знаходиться під «фасадною» панеллю на модулі індикації, праворуч, як зображено на малюнку. Якщо втрачено пульт або необхідно перевірити працездатність кондиціонеру без нього, відкрийте передню панель внутрішнього блоку, обережно натисніть кнопку що розташована праворуч, та вона забезпечить ввімкнення кондиціонеру в «АВТО» режимі (завдана температура +23 °C), якщо її натиснути повторно – Ви зможете вимкнути кондиціонер. Перевірка запуску в режим Охолодження також здійснюється цією кнопкою, якщо температура в кімнаті нижче +17°C, і запуск з ПДК в таких умовах на Охолодження є неможливим. Будь-яке регулювання при цьому недоступне, тому цю кнопку рекомендуємо використовувати тільки при короткочасному тестуванні.

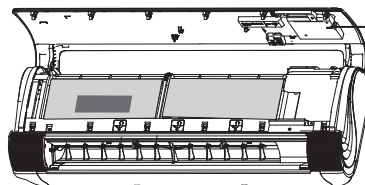


### ПЕРЕДНЯ «ФАСАДНА» ПАНЕЛЬ – ВІДКРИВАННЯ ТА ЗАКРИВАННЯ


Акуратно підчепіть пальцями панель, за спеціальні виступи праворуч та ліворуч у нижній частині по «боках», піднімайте повільно догори, поки панель не зафіксується. Запросіть спеціаліста Сервісного центру якщо не впевнені в своїх можливостях! В такому положенні Ви можете вийняти фільтри (сітки) очищення повітря та віднести їх на промивку. Щоб закрити передню панель, візьміть за кути передньої панелі, з невеликим зусиллям подайте їх донизу, і, щоб кінцево закрити панель, докладіть деякі зусилля, якомога симетрично, до фіксації.

## РЕГУЛЮВАННЯ ПОТОКУ ПОВІТРЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЖАЛЮЗІ


- Горизонтальний та вертикальний напрямок руху повітря задається в певному діапазоні за допомогою кнопок пульта SWING1 та SWING2
- Не торкайтесь будь-яких елементів жалюзійної системи руками чи предметами, це може пошкодити пристрій і такі випадки не розглядаються службою підтримки як гарантійні!
- Коли кондиціонер припиняє роботу, жалюзі автоматично зачиняються, у випадку аварійного вилучення живлення жалюзі «завмирають» але при відновленні живлення продовжать свій рух. Не торкайтесь до них, якщо живлення відімкнулося, це природньо!
- Тільки в серії «FA» виробник впровадив інноваційну розробку у вигляді подвійних перфорованих жалюзі «Breezeless», які забезпечують м'який «шовковий» повітряний потік, сприятливий для людини. Жалюзі виконані у вигляді перфорованих поверхонь, що активуються ТІЛЬКИ В РЕЖИМІ ОХОЛОДЖЕННЯ кнопкою Breezeless. Процесор управління визначає температуру і вологість, і змінює позицію для цих двох жалюзі синхронно **(4-и можливі, працюють для створення потоку 2 жалюзі в сполученні, як на малюнку нижче):**




повітря проходить  
вдовж



середній бріз



безвітряний бріз 1 та 2



## МОЖЛИВІ НЕСКЛАДНІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

У випадку, якщо виникла наступна ситуація – висвітлення коду аварії, понаднормовий шум, биття, різкий запах пластику або дим, іскріння тощо, терміново припиніть роботу кондиціонера (відімкніть відповідний автоматичний вимикач, від'єднайте дріт живлення) вимкніть електроживлення, потім викликайте сервісного майстра. На індикаторі на панелі внутрішнього блоку може висвітитися код аварії або код «Ес» - виток холодоагенту. Ви вимкнули електроживлення, а потім через деякий час ввімкнули знову, але індикатор висвічує код «P1, P2, ..., E1, E2 ...» все рівно, тоді зверніться до Сервісного центру або Дилера з продажу. Якщо ж цього не відбулося, але робота кондиціонера не починається чи не влаштовує Вас, тоді, перед тим, як викликати сервісного майстра, перевірьте фактори що перелічені в таблиці на наступній сторінці.

Деякі моделі оснащуються функцією Clean Filter Reminder (ОПЦІЯ) – нагадування про очистку / заміну фільтрів. Якщо Ваш кондиціонер відпрацював більше ніж 240 годин, на цифровому індикаторі внутрішнього блоку буде по чергово засвічуватись надпис «CL», через 15 секунд встановлена температура, потім знову «CL».

Це означає, що необхідно провести очистку фільтрів. Процедура описано на Стор. 10. Після встановлення очищених фільтрів, натисніть кнопку LED на ПДК 4 рази за термін 1-2 сек, або кнопку Тестового запуску під панеллю 3 рази, щоб відмітити в пам'яті процесора проведення очистки. Через 2880 годин роботи, на цифровому індикаторі внутрішнього блоку буде по чергово засвічуватись надпис «nF», через 15 секунд встановлена температура, потім знову «nF».

Це означає, що необхідно замінити фільтри на нові. Замовьте їх у Дилера або в АСЦ. Після встановлення нових фільтрів, натисніть кнопку LED на ПДК 4 рази за термін 1-2 сек, або кнопку Тестового запуску під панеллю 3 рази, щоб відмітити в пам'яті процесора проведення заміни.

**Спостерігайте за станом фільтрів 1 раз на 2 тижні незалежно від систем нагадування, Ваш кондиціонер може бути не оснащений цією опцією !**

| ВІДМОВА                                                    | ПРИЧИНИ                                                                            | МЕТОД УСУНЕННЯ                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Кондиціонер не вмикається</b>                           | Відсутня напруга в мережі                                                          | Зачекайте, поки ввімкнуть напругу в мережі                                                                                                                                                     |
|                                                            | Вимкнено автомат в щитку або перегорів запобіжник                                  | Увімкніть автомат обережно. Якщо перегорів запобіжник – викличте спеціаліста для заміни запобіжника                                                                                            |
|                                                            | Виснажена батарея в пульті                                                         | Замініть батарею                                                                                                                                                                               |
|                                                            | Не вийшов встановлений час для перезапуску                                         | Зачекайте, поки система перезапуститься (3-4 хвилини)                                                                                                                                          |
| <b>Вентилятор працює, а охолодження/обігрів недостатнє</b> | Помилка вибору температури                                                         | Встановіть потрібну температуру                                                                                                                                                                |
|                                                            | Відчинені вікна чи двері                                                           | Зачиніть двері та вікна в приміщенні, закрийте доступ повітря з вулиці!                                                                                                                        |
| <b>Висвічується код «Ес»</b>                               | Витік холодоагенту (фреону) або ж недостатня його кількість в холодильному контурі | Викличіть Сервісну службу або монтажну компанію з холодоагентом та манометрами, щоб дозаправити. Зауважте що марка R32! Це вимагає наявності в сервісних спеціалістів додаткового устаткування |
| <b>Вентилятор працює, а кондиціонер не охолоджує</b>       | Перешкода на повітряних каналах                                                    | Звільніть повітряні канали чи отвори                                                                                                                                                           |
|                                                            | Компресор затримав запуск на 1- 3 хвилину для перезапуску                          | Якщо був перезапуск або збій в роботі - зачекайте                                                                                                                                              |
|                                                            | Помилка вибору температури                                                         | Встановіть потрібну температуру                                                                                                                                                                |

## ОЗНАКИ, ЩО НЕ ЯВЛЯЮТЬСЯ ПОЛОМКОЮ КОНДИЦІОНЕРА

### ВИХІД БІЛОЇ ПАРИ ІЗ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ

Протягом дії режиму охолодження, під впливом високої відносної вологості повітря у зачиненому приміщенні, може вийти біла пара з вихідного повітряного отвору через велику різницю між показниками вхідного і вихідного повітря.

### ПОРОХ ВИХОДИТЬ З ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ

Коли кондиціонер використовується перший раз, або після того, як Ви надовго виїжджали з помешкання, або прилад не використовувався тривалий час, накопичив порошок всередині внутр. блоку

### СПЕЦИФІЧНИЙ ЗАПАХ З ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ

Запах, який поглинав кондиціонер з кімнати, меблів, одягу або сигарет, може пізніше виділятися протягом його подальшої роботи. В деяких випадках поява неприємного (кислого, прілого) запаху є наслідком засмічення дренажної трубки, що виходить назовні з внутрішнього блоку. Тоді необхідно замовити і виконати професійне очищення.

### УТВОРЕННЯ КОНДЕНСАТУ

Якщо обрано режим охолодження у відносно вологому середовищі (відносна вологість вище, ніж 80%), на поверхні внутрішнього блоку може утворитися конденсат. Відрегулюйте напрямок видачі повітря горизонтальними жалюзі, якомога вище, і встановіть вентилятор на максимальну швидкість, або включіть режим осушення та встановіть комфортну температуру.

## ДОДАТКОВІ ІНСТРУКЦІЇ ПО ОЧИЩЕННЮ ТА ОБСЛУГОВУВАННЮ

### ❗ УВАГА

З метою безпеки, для виключення можливого враження електричним струмом, будь ласка, ЗАВЖДИ вимикайте кондиціонер і вимикайте електроживлення перед чисткою!!!

### ЧИСТКА ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ

1. Витріть внутрішній блок сухою тканиною.
2. Якщо внутрішній блок занадто забруднений, витріть його вологою тканиною.
3. Передня панель внутрішнього блоку може бути знята для більш ретельного очищення.

#### Зверніть увагу:

- не користуйтеся для чищення хімікатами з агресивною формулою;
- не використовуйте жорсткі щітки для чистки внутрішнього блоку, що можуть подряпати його поверхню.

### ЧИСТКА ПОВІТРЯНОГО ФІЛЬТРУ

Якщо повітряний фільтр покритий порошком, ефективність роботи кондиціонера буде знижено. Будь ласка, регулярно робіть чистку фільтру.

1. Підніміть передню панель внутрішнього блоку (в настінних блоках) або відкрийте панель по вказівках з монтажної інструкції (для касетних та консольних блоків) доверху до клацання і витягніть фільтр на себе за частину, що виступає.
2. Використовуйте порошок або воду для очищення повітряного фільтра, а потім висушіть його у темному і прохолодному місці. Знаходження на нагрітій поверхні або під інтенсивними променями сонця може призвести до деформації фільтру.
3. Вставте повітряний фільтр на місце, зафіксуйте, зачиніть передню панель і затисніть її.

### СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ


Залежно від того, наскільки інтенсивно Ви буде використовувати Вашу спліт-систему або внутрішній блок, необхідно проводити сервісне обслуговування з очищення внутрішніх частин, і з перевірки працездатності кондиціонера в цілому. Сервісне обслуговування повинне проводитись тільки кваліфікованим персоналом!

Один раз на рік необхідно звернутись до будь-якої, а найкраще – авторизованої представниками (що вказується на сайті [www.midea.com.ua](http://www.midea.com.ua) в розділі СЕРВІС) спеціалізованої компанії з проханням про огляд блоків та проведення планового технічного обслуговування, очистки компонентів від бруду, дозаправлення, діагностики тощо.

Використання неналежного устаткування, одягу, взуття та інструменту може призвести до травмування та небажаних наслідків для здоров'я!

**НЕ НАМАГАЙТЕСЯ БУДЬ-ЯКОЮ ЦІНОЮ ДІСТАТИСЯ ДО ЧАСТИН КОНДИЦІОНЕРА,  
ЯКЩО ВИНИКЛИ ПРОБЛЕМИ У РОБОТІ! ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ  
АБО ДО ВАШОГО ПРОДАВЦЯ -ДИЛЕРА!**

## ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ RG10N

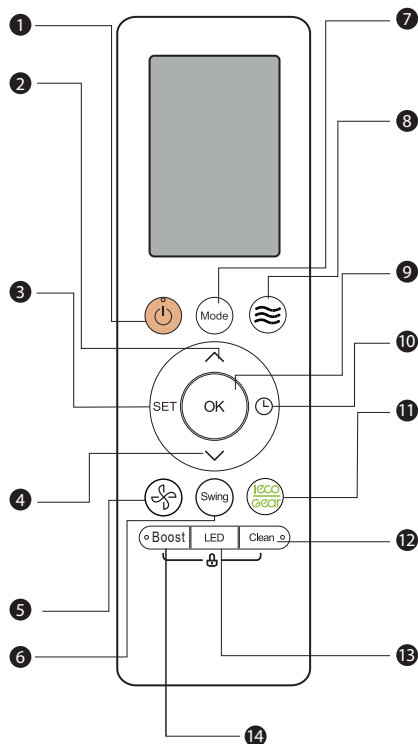

### 1 Кнопка ON/OFF

Натисніть на цю кнопку, щоб увімкнути кондиціонер. При повторному натисканні кондиціонер вимикається.

### 2 4 Кнопки вибору більше / менше

Натискайте кнопки зі стрілкою вгору або вниз, щоб встановити потрібну температуру або час – при роботі з програмуванням таймерів. Максимальна температура: + 30 °C, мінімальна температура: +16 °C. Точність встановлення температури: 0,5 °C.

**ПРИМІТКА.** Натисніть разом ікнопки одночасно протягом 3 секунд буде чергуватися дисплей температури між °C & °F. При тривалому протягом 2-х секунд утриманні кнопки «Менше» кондиціонер включиться в режим «+8 °C (+12 °C) антирозморожування» на індикаторі що в панелі внутр. блоку при переході в цей режим – засвітиться «FP» (це увімкнеться функція підтримки + 12 °C взимку в приміщенні без присутності людей в холодну пору року). При утриманні на 4 сек, цієї ж кнопки – увімкнеться режим підтримки температури +8 °C

За допомогою цих кнопок, при поєднанні з деякими іншими, також можна вибрати активацію спеціальних функцій, які будуть описані нижче.

### 3 Кнопка SET

Натискання цієї кнопки активує одну з обраних функцій: Самоочищення (☼) → Сон (☺) → Слідкуй за мною (8) → Режим AP(☼) → Самоочищення... Вибраний символ буде по черзі мерехтіти в області дисплею. Для підтвердження натисніть кнопку OK. SLEEP (Сон) – це «Нічний» режим роботи – під час якого кондиціонер автоматично буде збільшувати (якщо попередньо використовувався в режимі ОХОЛОДЖЕННЯ), або зменшувати (якщо попередньо використовувався в режимі ОБІГРІВ) температуру на 1 °C на годину протягом перших двох годин роботи, потім, буде утримувати температуру найближчі 5 годин, після чого кондиціонер вимикається. Режим НІЧНИЙ вмикається тільки з раніше увімкнутих ОХОЛОДЖЕННЯ, ОБІГРІВ і АВТО режимів.

Вибір «Follow Me» (Слідкуй за мною) активує контроль температури по датчику в ПДК, тобто система слідкує за температурою в місці розташування ПДК поряд з людиною, а не по стандартному контролю за даними сенсора температури на вході повітря у внутрішній блок.

Виберіть режим AP(☼) для створення точки доступу, щоб перевести керування кондиціонером на ваш смартфон. Подальше налаштування виконуйте згідно інструкцій на WiFi модуль. Цю інструкцію можна завантажити з сайту [www.midea.com](http://www.midea.com). Також можна увійти в цей режим налаштування натискаючи кнопку SET сім разів за 10 секунд.

### 5 Кнопка FAN SPEED

Вибір швидкості обертання вентилятора. Кожен раз при її натисканні швидкість вентилятора буде змі-

нюватися в наступній послідовності: AUTO% → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%. Швидкість задається в процентному вираженні, оскільки вентилятор внутрішнього блоку є багатошвидкісним інверторним, також є можливість встановлювати його швидкість з точністю до 1%, для цього після натискання кнопки **FAN SPEED**, натискайте кнопки «^» або «v» для збільшення/зменшення швидкості вентилятора з кроком 1%. При встановленні швидкості AU% – «AUTO» -процесор управління сам вибере швидкість, виходячи із заданого режиму і температури, в «%» вираженні.

#### **6 Кнопка SWING**

Натискання цієї кнопки запускає і зупиняє горизонтальний рух жалюзі. При кожному натисканні кнопки, горизонтальні жалюзі будуть або зафіксовані в потоковому положенні, або будуть переведені в режим поступальної автоматичної зміни позиції, т.зв. режим «авто-коливань». Для включення і зупинки авто-коливань основних жалюзі, використовується ця кнопка.

Утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб розпочати зміну вертикального положення функція автоматичного повороту жалюзі.

При кожному натисканні кнопки вертикальні (додаткові, для направлення потоку вправо-по центру – вліво) жалюзі будуть або зафіксовані в потоковому положенні, або будуть переведені в режим поступальної автоматичної зміни позиції, т.зв. режим «авто-коливань». Для включення і зупинки авто-коливань додаткових жалюзі використовується ця кнопка.

#### **7 Кнопка MODE**

Натискаючи ви вибираєте режими роботи таким чином: АВТО → ОХОЛОДЖЕННЯ → СУХИЙ → ОБІГРІВ → ВЕНТИЛЯТОР.

#### **8 Кнопка**

Насолоджуйтесь рівномірним комфортним охолодженням без помітного вітерця.

**ПРИМІТКИ.** Ця функція доступна лише в режимі ОХОЛОДЖЕННЯ.

#### **9 Кнопка OK**

Використовується для підтвердження вибраної функції.

#### **10 Кнопка TIMER**

Використовується для активації роботи по таймеру включення «TIMER» – при натисканні цієї кнопки при вимкненому кондиціонері, натисніть цю кнопку і почне мерехтити піктограма «» на пульті.

Якщо натиснути цю кнопку при включеному кондиціонері, то відбудеться активація роботи по таймеру вимкнення «OFF-TIMER», натискання призведе до блимання піктограми «» на пульті.

Подальша послідовність операцій: при кожному натисканні кнопок 2 або 4 – «стрілки» – буде відбуватися збільшення або зменшення значення часу на 0,5 години. Коли значення установки часу перевищить 10 годин, кожне натискання на кнопку буде збільшувати значення часу на 1 годину. При виборі значення 0,00 відбудеться скасування функції «TIMER» ON або OFF. При будь-яких інших обраних значеннях, через приблизно 2-3 сек кондиціонер прийме надаштування таймера і автоматично увімкнеться або вимкнеться через 0,5-12 годин, відлік буде відбуватися від моменту описаної установки.

Ви можете також використовувати одночасно таймери включення і виключення. Детально приклади управління по таймерам описані на Стор. 14.

#### **11 Кнопка ECO / Gear**

Натискання цієї кнопки одноразово призводить до включення або виключення ЕКО-режиму, потім – обмеження потужності системи «GEAR» – гальмування. При виборі ЕКО-режиму, робота всіх компонентів кондиціонера стає «економною», екологічною, але Вам при цьому може бути не дуже комфортно. ЕКО-режим доступний ТІЛЬКИ ЯКЩО РАНІШЕ БУВ ВИБРАНЕ РЕЖИМ ОХОЛОДЖЕННЯ (Cool). Перехід роботи кондиціонера в ЕКО-режим: буде встановлена температура + 24 °C (якщо раніше обрана температура, нижче ніж + 24 °C) як бажана, і швидкість венти-

лятор буде переведена на АВТО, при раніше обраній будь-якій температурі, вище ніж +24 °С, вона залишиться заданою після натискання ЕКО, а вентилятор буде переведений на швидкість АВТО. Зміна режиму роботи кнопкою MODE, заданої температури в нижчу сторону кнопкою №4 «МЕНШЕ» або натискання кнопки №1 «ON / OFF» припинить роботу в ЕКО-режимі. Натискання кнопки ECO / GEAR по циклу призводить до включення режимів в такій послідовності: «ECO» -> «GEAR 75%» -> «GEAR 50%» -> «раніше обраний (до натискання на ECO/Gear) режим» -> знову «ECO».

Вибір функцій «GEAR 75%» або «GEAR 50%» забезпечує «уповільнення» з обмеженням споживаної потужності в 75% або в 50% від номінальної, потужність кондиціонера стає «обмеженою» – мінімізується енергоспоживання – обмежуються швидкості компресора, що дозволяє заощадити електроенергію, але, одночасно, зменшиться і продуктивність, а це може помітно вплинути на комфорт людей в кімнаті, особливо в спекотну погоду або при обігріві зимою. Вмикайте цю функцію для економії електроенергії (якщо Вам це актуально). При виборі (активації) GEAR – цифри на дисплеї ПДК та на індикаторі на панелі внутрішнього блоку будуть перемикатися з показу температури на цифри: 50% або 75%.

#### 12 Кнопка CLEAN

Використовується для запуску / зупинки функції Clean (самоочищення).

#### 13 Кнопка LED / Звук.

Натискання цієї кнопки призводить до вимикання індикаторів внутрішнього блоку, або, тривале натискання забезпечить відключення звукових сигналів, якщо вони заважають Вам в кімнаті. Повторне натискання відновить звичайний режим роботи з підсвічуванням (короткий повторне натискання) і звуком (тривале повторне натискання).

#### 14 Кнопка BOOST

Натискання цієї кнопки дозволяє пристрою досягти попередньо встановлених параметрів температури в найкоротший термін.

### ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ: ТИША «SILENCE» І САМООЧИЩЕННЯ «SELF CLEAN»


Натисканням кнопки «FAN SPEED» №5 і утриманням її більш ніж на 2 сек, увімкнеться «Тихий» режим роботи – під час якого кондиціонер автоматично знизить оберти компресора (зовнішнього блоку) до мінімальних, що буде мати наслідком також зниження продуктивності системи до мінімуму. При активації на індикаторі ПДК перед шкалою швидкостей вентилятора, засвітиться символ . Повторне тривале (від 2 сек.) натискання кнопки FAN вимкне раніше включений «Тихий» режим, індикатор-піктограма  на ПДК повинна згаснути.

Бактерії, що переносяться повітрям, можуть рости у вологості конденсується навколо теплообмінника в приладі. При регулярному використанні велика частина цієї вологи випаровується з агрегату. Натиснувши кнопку CLEAN кнопку, ваш пристрій очиститься автоматично. Після очищення пристрій автоматично вимкнеться. Натискання кнопки CLEAN в середині циклу буде скасовано операції та вимкнеть пристрій. Ви можете використовувати ЧИСТИТИ так часто, як хочеш. Примітка: Ви можете активувати цю функцію лише в режимі ОХОЛОДЖЕННЯ або режим DRY.

Натискайте клавішу «SET» кілька разів, поки на дисплеї пульта не буде висвітлюватися піктограма  потім натисніть кнопку «OK». Ці дії активують самоочищення теплообмінника, яка буде виконуватися кожного разу після виключення кондиціонера в штатному режимі, кнопкою OFF з ПДК, якщо до цього він працював в режимі Охолодження абоосушення. Ця очищення проводиться за допомогою додаткової короткотривалої продувки теплообмінника теплим повітрям. І може тривати 5-15 хвилин після виключення кондиціонера. В процесі виконання на індикаторі внутрішнього блоку висвічується поєднання літер «CL». Ви не зможете вплинути на час очищення, функція виконується автоматично. Щоб повністю відключити її, натискайте SET до вибору піктограми  і знову натисніть «OK». У моменти активації-деактивації індикатор на блоці буде відображати «ON» або «OFF»

## РЕЖИМИ РОБОТИ КОНДИЦІОНЕРА

**ПЕРЕД УВІМКНЕННЯМ КОНДИЦІОНЕРА ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ВІН ПІДКЛЮЧЕНИЙ ДО МЕРЕЖІ 220В!**

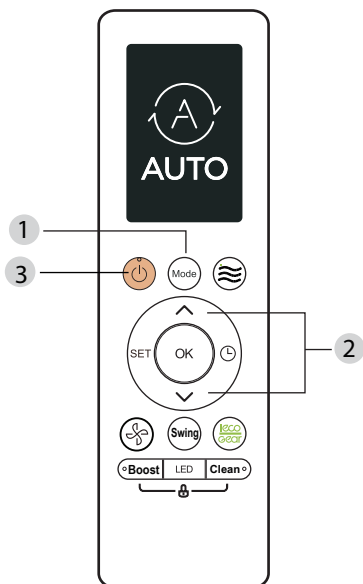

## УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРИ

Діапазон робочих температур для агрегатів становить 16-30°C/20-28°C. Ви можете збільшити або зменшити набір температура з кроком 0,5°C.


## АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ

У АВТОМАТИЧНОМ режимі пристрій вибирає автоматично операції ОХОЛОДЖЕННЯ, ВЕНТИЛЯТОР або НАГРІВ на основі встановленої температури.

1. Натисніть кнопку MODE, щоб вибрати AUTO.
2. Встановіть потрібну температуру за допомогою кнопки TEMP «^» або TEMP «v»
3. Натисніть кнопку ON/OFF, щоб запустити пристрій.

**ПРИМІТКА:**

ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА не можна встановити в АВТОМАТИЧНОМ режимі.

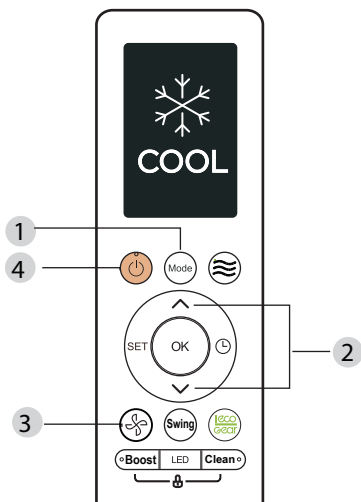

### РЕЖИМИ ОХОЛОДЖЕННЯ / ОБІГРІВ / ВЕНТИЛЯТОР

1. Натисніть кнопку MODE (1), щоб вибрати Cool / Heat (Охолодження / Обігрів) або режим Fan (Вентиляція). Засвітиться відповідний символ на екрані.
2. Натисніть Менше / Більше / кнопки (2), щоб встановити бажану температуру. Температура може бути встановлена в діапазоні 16-30 °C, з кроком в 0,5 °C.

Для установки режиму ВЕНТИЛЯТОР (FAN) цей крок пропускається, В режимі FAN на пульті ДК температура не відображається, і Ви не зможете контролювати температуру в приміщенні.

3. Натисніть кнопку FAN (3) в поєднанні з кнопками Менше / Більше / , щоб налаштувати швидкість обертання вентилятора в діапазонах Au %  $\rightarrow$  100%.


Виберіть будь-яке значення в «%» - вибір додатково буде відображатися у вигляді діаграми на індикаторі (приклади відображення діаграми швидкості вент.-показані ліворуч).

4. Натисніть кнопку ON / OFF (4), щоб увімкнути кондиціонер з раніше обраними установками.

У режимі Вентилятор на пульті дистанційного керування температура не відображається, і Ви не зможете контролювати стан температури в приміщенні. У цьому режимі можна виконати тільки кроки 1, 3 і 4.

|   |            |          |
|---|------------|----------|
| ☼ | 》          | 1%-10%   |
| ☼ | 》》         | 11%-20%  |
| ☼ | 》》》        | 21%-30%  |
|   | .....      |          |
| ☼ | 》》》》》》》》》》 | 91%-100% |
| ☼ | 》》》》》》》》》》 | AUTO     |

## РЕЖИМИ РОБОТИ КОНДИЦІОНЕРА

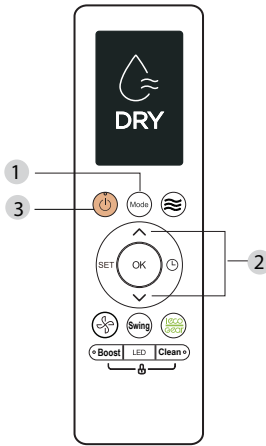

### РЕЖИМ ОСУШЕННЯ

1. Натисніть кнопку MODE (1), щоб вибрати «Dry».
2. Натисніть TEMP / кнопку (2), щоб встановити бажану температуру. Температура може бути встановлена в діапазоні 16-30 °C з кроком в 0,5 °C.
3. Натисніть кнопку ON/OFF (3), для увімкнення блоку.

### ПРИМІТКА:

В режимі осушення Ви не зможете перемикає швидкість обертання вентилятора – це відбувається автоматично.


Використовуйте режим осушення, якщо на вулиці температура вище + 12 °C, і у Вас в приміщенні утворилася підвищена вологість (наприклад, після вологого прибирання) і у Вас немає можливості відкрити вікна, двері для інтенсивного провітрювання.

## ФУНКЦІЇ ІНДИКАТОРІВ НА ПУЛЬТІ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Для наочності на малюнку нижче показані всі можливі відображаються піктограми на дисплеї.

Під час роботи будуть висвітлюватися тільки деякі з них !!!

Якщо по деяким причинам або після заміни батарей відбувається збій налаштувань ПДК, то після цього температура може відображатися в град. Фаренгейт (F) – перемикання на град. Цельсія (C) здійснюється (більше 5 сек) натисканням кнопок Менше / Більше / одночасно.

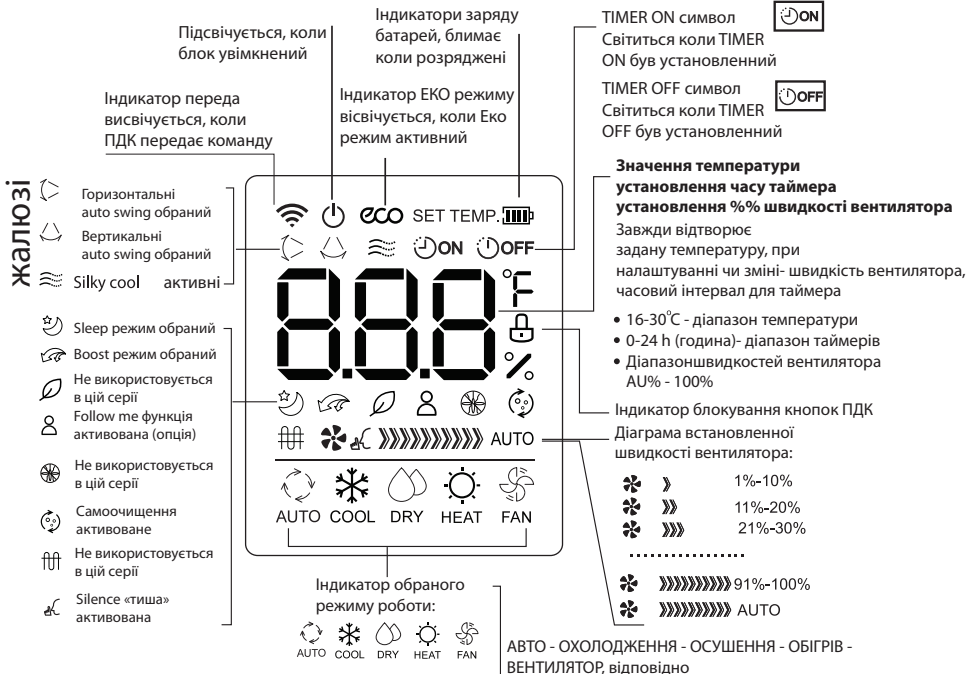

## ПОРЯДОК ПРОГРАМУВАННЯ РОБОТИ ПО ТАЙМЕРУ

❗ **УВАГА!** Дія таймера обмежена 24 годинами!

### OFF TIMER – відкладене припинення роботи (Припиняє роботу через ....)

Функція TIMER OFF потрібна, коли Ви лягаєте спати або короткочасно залишаєте кімнату, де встановлений кондиціонер. Кондиціонер вимикається автоматично, через встановлений Вами час. Для встановлення автоматичного вимикання з робочого режиму:

1. Натисніть кнопку TIMER – ДВІчі до появи на пульті піктограми «Н» поруч з цифрами і піктограми (див. малюнок праворуч) ПДК перейшов в режим встановлення TIMER OFF – інтервалу часу, через який необхідно зупинити роботу.
2. Натискайте клавіші «стрілка вгору-вниз» (повторно, циклічно) поки на індикаторі цифр не висвітлиться бажаний інтервал часу – при натисканні час збільшується на півгодини - в інтервалах від 0 до 10 годин, і на одну годину – в інтервалах від 10 до 24 годин.
3. Встановивши бажаний інтервал, приблизно через 3 секунди, висвітлення цифри інтервалу часу, мерехтіння піктограми і букви «Н» припиняться, і ПДК зможе передати сигнал на кондиціонер щоб запам'ятати налаштування. *Інтервал часу може бути обраний іншим, вимкнення «в 8 годин» показано для прикладу!*



### ON TIMER – відкладений старт кондиціонера (Почати роботу через...)




1. Ця функція потрібна, щоб кондиціонер автоматично почав працювати у встановлений час, коли Ви повертаєтеся додому або бажаєте прийти в приміщення, де вже досягнуті бажані параметри повітря.
2. Активується після натискання кнопки TIMER ОДИН РАЗ до появи на пульті піктограми і букви «Н» поруч з цифрами. ПДК перейшов в режим установки TIMER ON – інтервалу часу, через який необхідно почати роботу.
3. Натискайте клавішу «стрілка вгору-вниз» (повторно, циклічно) поки на індикаторі цифр не висвітлиться бажаний інтервал часу - при натисканні час збільшується на півгодини - в інтервалах від 0 до 10 годин, і на одну годину – в інтервалах від 10 до 24 годин. Встановивши бажаний інтервал, приблизно через 3 секунди, висвітлення цифри інтервалу часу і букви «Н» припиняться, і ПДК зможе передати сигнал на кондиціонер щоб запам'ятати налаштування.



### КОМБІНОВАНИЙ ТАЙМЕР

Ви можете також зробити установку «спочатку увімкнути – потім вимкнути» ON + OFF TIMER або «спочатку вимкнути - потім увімкнути» OFF + ON TIMER одночасно, цикли роботи програмуються окремо для таких випадків, додаткове роз'яснення Ви можете отримати у Продавця чи в Сервісному центрі.

## КОРИСТУВАННЯ ПУЛЬТОМ ТА ЗАМІНА БАТАРЕЙ В НЬОМУ



- Керувати кондиціонером за допомогою пульта дистанційного керування (ПДК) можливо з відстані не більше 8 м.
- Коли Ви встановлюєте таймер, пульт дистанційного керування автоматично передає кімнатному кондиціонеру сигнал в призначений час.
- Якщо пульт знаходиться в такому місці кімнати, з якого важко передати сигнал, то кондиціонер може спрацювати з затримкою до пів-хвилини.

### ❗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

#### **ГАРАНТІЯ НА ПУЛЬТ ДК НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ! СТРОК ДЛЯ ЗАМІНИ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ДЕФЕКТІВ – 3 (ТРИ) ДНІ ПІСЛЯ МОНТАЖУ КОНДИЦІОНЕРА!**

- Кондиціонер не буде працювати, якщо штори, двері або предмети блокують шлях сигналу від ПДК.
- Уникайте попадання рідини, прямого сонячного світла або гарячого повітря на ПДК!
- Попадання прямого сонячного світла, протягом тривалого часу, на вікно приймача інфра-червоного сигналу внутрішнього блоку може призвести до поломки кондиціонера. У моделях серії «Бланк» вікно фотоприймача розташоване під панеллю внутр. блоку, поряд з індикатором температури.

#### **У Пульті ДК необхідно використовувати сухі батареї або акумулятори (типу «ААА» – 2 шт).**


Для заміни / встановлення: обережно зсуньте захисну задню кришечку ПДК, і зніміть її, потім замініть старі батареї новими, після заміни батарей на нові встановіть кришку батарейного відсіку ПДК на місце зачіпіть до корпусу ПДК надійно, вона повинна бути зафіксована в пазах.

**Не викидайте старі батареї з побутовим сміттям! Це небезпечно для екології! Здавайте їх в пункт утилізації (спеціальні ящики в магазинах електроніки, продуктів, АЗС) або дізнайтесь де!**

### ❗ ПРИМІТКА!

Ніколи не використовуйте одну нову батарею – завжди міняйте два елементи живлення (2 батарейки) одночасно!

- Якщо дисплей на ПДУ мерехтить, епізодично вимикається, пульт не передає сигнали (кнопки ПДК натискаються але внутрішній блок не видає звук як підтвердження прийнятого коду)
- або не горить індикатор передачі на екрані ПДК – замініть батареї!
- При заміні батарейок, не використовуйте старі, такі що витікають, старі батареї / акумулятори або іншого типу.
- Якщо після заміни на індикаторі температура буде відображатися в Фарінгейт (F) то переключіть на градуси Цельсія можливо, натиснувши одночасно кнопки «ВГОРУ» та «ВНИЗ» на 2-3 сек. – на дисплеї має помінятися «F» на «C»

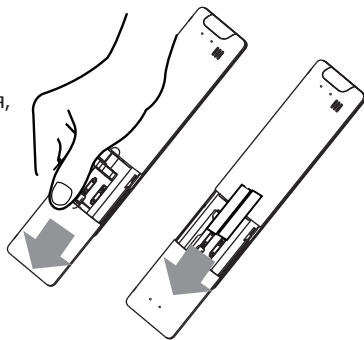

## ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Термін гарантійного обслуговування обладнання – **ОДИН РІК** з моменту продажу (на напівпромислові спліт-системи). В більшості випадків відлік починається з дати монтажу та введення в експлуатацію кондиціонера. У разі введення в експлуатацію кондиціонера через 12 місяців чи більше, що вираховується від дати продажу, Постачальник залишає за собою право в односторонньому порядку відмовити у безкоштовному гарантійному обслуговуванні.

У користувачів є можливість отримати розширену гарантію (загалом до **ТРЬОХ** років), яку надає Постачальник обладнання. Це можливо тільки в разі проведення щорічного технічного обслуговування кондиціонера за стандартним для напівпромислових спліт-систем переліком робіт (очистка блоків, перевірка електричних з'єднань та режимів роботи, дозаправка при необхідності). Ці роботи виконуються за окрему оплату та можуть бути замовлені в будь-якій спеціалізованій організації, але рекомендується звертатися до Авторизованих Сервісних Центрів (АСЦ) в Україні, якщо такі є в найближчий до Вас місцевості. Розширення гарантійних зобов'язань полягає у подовженні гарантії на ще **ОДИН** рік після проведення вищевказаного обслуговування та запису про проведені роботи в особливих полях гарантійного талону з зазначенням назви організації та контактних телефонів (при наявності в організації печатки – зробити відбиток). Загалом розширення гарантії може надаватись до двох років для напівпромислових моделей. Без відміток в гарантійному талоні (документування проведеного обслуговування) Постачальник залишає за собою право в односторонньому порядку відмовити в наданні розширеної гарантії. В будь-якому випадку міжсервісний інтервал не повинен перевищувати 12 місяців від дати продажу техніки або ж попереднього сервісного обслуговування. У період дії розширення гарантії заміна несправного обладнання на нове не здійснюється Постачальником. У разі виникнення випадку, що підпадає під розширену гарантію, Постачальник безпосередньо, або ж АСЦ чи інші уповноважені Постачальником особи чи субпідрядники, виконують тільки ремонт або заміну основних несправних компонентів. В період дії розширеної гарантії може не дотримуватись двотижневий термін виконання ремонтних робіт. В окремих випадках він може складати термін до 90 днів.

Безкоштовний ремонт або заміна обладнання (у випадку неможливості ремонту) в період дії гарантійного терміну, зафіксованого в гарантійному талоні, виданого та оформленого Продавцем, може здійснюватись при наявності повної комплектації обладнання, а заміна – додатково при наявності оригінальної упаковки. Дефекти частин не є підставою для заміни всього обладнання. Розбиті чи зламані деталі можуть бути замінені на кондиційні тільки за додаткову плату за умови їх наявності у Постачальника.

Гарантія не поширюється на пульти дистанційного керування (ПДК), якщо н справності в їх роботі були виявлені після здійснення монтажних робіт, по з кінченні яких обов'язково виконується перевірка ПДК на працездатність.

Гарантія не поширюється на дефекти та несправності, які стали наслідком некваліфікованого монтажу, виявлених фактах стороннього втручання в роботу обладнання або спроб його ремонту, а також при виникненні форс-мажорних обставин (стихійного лиха, бойових дій і т.п.). Відповідальність продавця обмежується прямими збитками покупця в межах вартості компонентів кондиціонерів, що вийшли з ладу.

Гарантія автоматично втрачає свою силу при наявності механічних пошкоджень та порушенні цілісності обладнання, наслідків (спроб) його ремонту сторонніми особами, наявності характерних слідів присутності вологи, іншої рідини, життєдіяльності комах та характерного вигорання електричних ланок, пошкодження клем та контактів внаслідок неправильної організації електроживлення або ураження електричних (електронних) компонентів напругою з нестандартними параметрами. Виробник має право на внесення змін у технічні характеристики та дизайн внаслідок постійного вдосконалення продукції без додаткового повідомлення про ці зміни. Термін служби кондиціонера – 7 років від дати виробництва. Детальні умови гарантії вказані в гарантійному талоні, що входить до комплексу поставки внутрішнього блоку спліт-системи.

Адреси сервісних центрів наведено на інтернет-ресурсі [www.midea.com.ua](http://www.midea.com.ua), розділ «Сервіс».

## ОСОБЛИВОСТІ фреону R32

У даній серії кондиціонерів використовується холодоагент R32, що належить до метанової групи, і за хімічним складом являє собою газ «діфторметан». Являючи собою однокомпонентну сполуку, фреон R32 надає можливість дозаправки незалежно від кількості холодоагенту в контурі, і робота з ним значно простіше, ніж з двокомпонентним R410 з точки зору визначення кількості заправки.

Незважаючи на істотні відмінності за складом, фреон R32 і фреон R410A подібні за фізичними характеристиками. Так, мідні труби, які використовуються і для того, і для іншого холодоагенту, мають подібні характеристики. Однак всі монтажні та сервісні фахівці, які працювали з холодоагентом R410A, повинні пройти навчання для початку роботи з фреоном R32.

Фреон R32 володіє низькою швидкістю горіння і не запалюється в звичайних умовах. Для займання концентрація фреону R32 в повітрі повинна знаходитися в межах 13-19%. Розрахунково, і досить нереально на практиці, – буде потрібно мінімум 16 одночасно працюючих кондиціонерів типу FA-09N8D6 з пошкодженням чи витокom, для того, щоб досягти критичної позначки в стандартному приміщенні (близько 20-25 м<sup>2</sup>), ПО ВСЬОМУ інших особливостей R32, він НЕ МОЖЕ спалахнути від звичайної іскри (енергія = 0,6 мегаджоуля), що виникає при короткочасному (випадковому) контакті металу з бетоном. Температура самозаймання фреону R32 становить 648 °C. Холодоагент може самозапалитися тільки при одночасному дотриманні відразу двох умов: знаходженні в концентрації, достатній для займання (завідомо високою); при зовнішньому розігріванні до зазначеної температури. Досягнення критичних показників можливо тільки при швидкому займанні газу в невеликому НЕвентильованому приміщенні. Збільшення щільності повітря внаслідок розширення під впливом високої температури може призвести до вибуху. При низькій швидкості горіння небезпека вибуху виключається, а фреон R32 має низьку швидкість горіння – всього 6,7 см/сек і вибухнути може тільки при загорянні в сильно обмеженому обсязі. Для порівняння, використовуваний в побуті пропан горить зі швидкістю 46 см/сек, тому здатний вибухнути в будь-якому замкнутому просторі, зокрема, і в звичайній міській квартирі.

Незважаючи на виключення можливості самозаймання, при роботі з фреоном R32 необхідно дотримуватися певних правил. Особливу увагу слід приділити якійсь вентиляції в приміщенні, оскільки R32 може осісти і заповнити пустоти в підлогове покриття. Тому при роботі з фреоном R32 варто подбати про ізоляцію підлоги. Також необхідно пам'ятати про залишки фреону при пайку холодильного контуру, паяти трубопроводи із залишками холодоагенту небезпечно!

### Холодоагент: R32 з коефіцієнтом впливу на клімат GWP 675\*

Витікання охолоджуючої речовини впливає на зміну клімату. У випадку потрапляння в атмосферу охолоджуючої речовини з низьким потенціалом глобального потепління (GWP) їх вплив на глобальне потепління менший, ніж охолоджуючої речовини з вищим GWP. Цей прилад містить рідку охолоджуючу речовину з GWP, що дорівнює 675. Це означає, що якщо 1 кілограм даної рідкої охолоджуючої речовини потрапить в атмосферу, вплив на глобальне потепління протягом 100 років буде в 675 разів вищий, ніж від 1 кілограма CO<sub>2</sub>. Забороняється самостійно втручатися в схему циркуляції охолоджуючої речовини або ж розбирати прилад, завжди запрошуйте для цього спеціаліста.

## СПЕЦИФІКАЦІЇ

| Модель внутрішнього блоку                                                                  | FA-09N8D6E-I     | FA-12N8D6E-I    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Модель зовнішнього блоку                                                                   | FA-09N8D6E-O     | FA-12N8D6E-O    |
| Параметри електроживлення                                                                  | 220В / 50Гц / 1Ф |                 |
| Продуктивність охолодження, (кВт)                                                          | 2,64 (1,03-3,22) | 3,52(1,38-4,31) |
| Продуктивність обігріву, (кВт)                                                             | 2,93 (0,82-3,73) | 3,8 (0,88-4,4)  |
| Споживана потужність в режимі охолодження, (Вт)                                            | 613 ( 80-1100)   | 925 (130-1700)  |
| Споживана потужність в режимі обігріву, (Вт)                                               | 907 (120-1550)   | 907 (120-1550)  |
| Номінальний (Мін-Макс) струм в режимі охолодження, (А)                                     | 2,7 (0,35-4,6)   | 4,0 (0,6-7,4)   |
| Номінальний (Мін-Макс) струм в реж. обігріву, (А)                                          | 3.9 (0,5-6,7)    | 3.9 (0,5-6,7)   |
| Рівень звукової потужності шуму внутр. блоку на Макс-Мін швидкості вентилятора, (дБ (А)) * | 38-20            | 38-20           |
| Рівень звукової потужності шуму зовн. блоку на Макс-Мін швидкості вентилятора, (дБ(А)) *   | 53,5             | 53,5            |
| Тип холодагенту                                                                            | R32              | R32             |
| Маса холодагенту, (кг)                                                                     | 0,7              | 0,7             |
| Розміри без упаковки, (мм) внутр. блоку                                                    | 940x325x193      | 940x325x193     |
| Розміри без упаковки, (мм) зовн. блоку                                                     | 765x555x303      | 765x555x303     |
| Вага нето / бруто,(кг) внутр. блоку                                                        | 10,6/13,8        | 10,6/13,8       |
| Вага нето / бруто, (кг) зовн. блоку                                                        | 26,4/28,8        | 26,4/28,8       |
| Діаметри фреонових труб прямого / зворотного , мм                                          | Ф6.35/Ф9.52      | Ф6.35/Ф9.52     |
| Макс. довжина / перепад висот зовн-внутр., м                                               | 25/10            | 25/10           |

Мікрофіша надається разом з зовнішнім блоком та на сайті [www.midea.com.ua](http://www.midea.com.ua)

\* -Абсолютна акустична характеристика джерела шуму. Це - об'єктивний параметр джерела шуму, який дозволяє розрахувати рівень звукового тиску в будь-якій точці, та не залежить при вимірах від відстані до блоку (джерела шуму). Саме ця величина прийнята директивою ЄС як базова, для позначення на стікерах щодо продуктивності, споживчих якостей та енергозбереження. При порівнянні треба порівнювати однакові за типом параметри інших кондиціонерів.

Всі характеристики надано Виробником G.D. Midea Air-Conditioner Equipment Co., LTD, PRC ЖеДі Мідєа Ейр-Кондішнєр Еквіпмент Ко, Лтд, КНР , але він залишає за собою право на внесення змін при постачанні нових партій та модернізації виробництва без додаткових попереджень користувача!

**Представник Виробника в Україні - ТОВ «Мирконд» м.Київ, вул. Михайла Грушевського 28/2, пр. 43. ,  
Для листування просимо використовувати e-mail: [info@midea.com.ua](mailto:info@midea.com.ua)**